





*Istituto Superiore di Sanità*

## **STR 1293 Edificio 9-14**

# **Piano di Emergenza Parte Specifica**

*Ai sensi del DM 10/03/98*

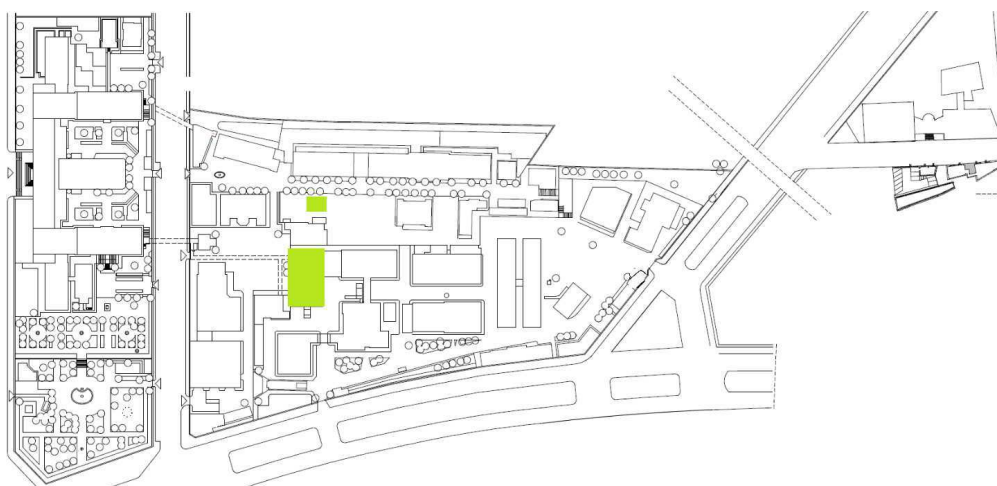

| Versione | Data di emissione | Preparata da | Approvata da                                                                                                       |
|----------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PS 1293  | 22/10/2013        | SPP          | Responsabile di Struttura<br> |

|                                                                                   |                                                                                                        |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <b>Piano Specifico di emergenza</b><br><b>Struttura Edificio 9-14</b><br><b>RES Eugenio Sorrentino</b> | PS 1293<br>Data 22/10/2013<br>Pagina 2 di 16 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

| Capo Squadra CS             | LUCA FAVA           |                        |               | 4990 2902              |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| Squadra emergenza<br>AREA B | Fulvio Ferrara      | 4990 2902              | Marini Adelmo | Marini<br>Adelmo       |
|                             | Macinati Fabio      | 4990 2572              | Parisi Laura  | 4990 3072<br>4990 2481 |
|                             | Marchese<br>Roberto | 4990 2442<br>4990 2486 |               |                        |

|                                    |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabile di<br>Struttura (RES) | EUGENIO SORRENTINO                                                                                                                                           |
| Addetti alle<br>emergenze<br>(ADE) | DE ANGELIS SIMONA<br>DI MARZO ELVIRA<br>GENTILI DONATELLA<br>LOSTUMBO ORLANDO<br>MARTELLI FABRIZIO<br>PALAZZESI ILARIA<br>SILVA SABRINA<br>TRANQUILLI VALTER |
| Addetti primo<br>soccorso (APS)    | ALESSANDRI PATRIZIA<br>BARBARO MARIA CRISTINA<br>BARNATO FRANCESCO<br>CUTRUFO CARMELA<br>DEL SIGNORE MARIA<br>DI MARZO ELVIRA                                |

|                                                                                   |                                                                                                        |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <b>Piano Specifico di emergenza</b><br><b>Struttura</b> Edificio 9-14<br><b>RES</b> Eugenio Sorrentino | PS 1293<br>Data 22/10/2013<br>Pagina 3 di 16 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                  |  |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                  | GENTILI DONATELLA<br>MARTELLI FABRIZIO<br>MOGHELLI PAOLA<br>PALAZZESI ILARIA<br>SILVA SABRINA<br>SORCINI ILARIA                                  |  |  |
| <b>Note</b>      |                                                                                                                                                  |  |  |
| <b>Revisioni</b> | <table border="1" data-bbox="399 763 1460 837"> <tr> <td data-bbox="399 763 579 837"></td> <td data-bbox="579 763 1460 837"></td> </tr> </table> |  |  |
|                  |                                                                                                                                                  |  |  |

|                                                                                   |                                                                                                        |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <b>Piano Specifico di emergenza</b><br><b>Struttura Edificio 9-14</b><br><b>RES Eugenio Sorrentino</b> | PS 1293<br>Data 22/10/2013<br>Pagina 4 di 16 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

## Sommario

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SCHEDA 1</b>                                                         | <b>6</b>  |
| 1.1 DESCRIZIONE STRUTTURA Edificio 9-14                                 | 6         |
| 1.2 COMPARTIMENTAZIONE STRUTTURA                                        | 9         |
| 1.3 INDIVIDUAZIONE PUNTO DI RACCOLTA                                    | 9         |
| <b>SCHEDA 2. PERSONALE PREPOSTO ALLA GESTIONE/PREVENZIONE EMERGENZA</b> | <b>10</b> |
| 2.1 RES – ADE - APS                                                     | 10        |
| 2.2 SCHEMA CHIAMATA SOCCORSI                                            | 11        |
| 2.3 INFORMAZIONI                                                        | 11        |
| <b>SCHEDA 3. NORME COMPORTAMENTALI</b>                                  | <b>13</b> |
| 3.1 PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE                           | 13        |
| 3.2 PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DELLE EMERGENZE                        | 14        |
| <b>ALLEGATI . MISURE DI EMERGENZA PER TIPOLOGIE DI EVENTO</b>           | <b>15</b> |

|                                                                                   |                                                                                                        |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <b>Piano Specifico di emergenza</b><br><b>Struttura</b> Edificio 9-14<br><b>RES</b> Eugenio Sorrentino | PS 1293<br>Data 22/10/2013<br>Pagina 5 di 16 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

## Premessa

Il Piano di Emergenza Parte Specifica **PS** elaborato per ogni struttura è uno strumento operativo, per affrontare al meglio una possibile emergenza sul proprio posto di lavoro, di seguito individuato come Struttura STR.

Il Piano è composta da schede descrittive e allegati come indicato nel sommario.

Per una completa comprensione del Piano Specifico **PS** è necessario leggere il Piano di Emergenza , Parte Generale dell'ISS (PEISS) che è consultabile sul sito Intranet del Servizio Prevenzione e Protezione, nella Sezione Emergenze.

Le informazioni contenute nel presente documento, sono divulgate tra tutti gli occupanti della struttura, anche tramite l'affissione degli allegati contenute nel presente piano.

## SCHEDA 1

### 1.1 DESCRIZIONE STRUTTURA Edificio 9-14

La struttura è sita all'interno dell'Area : ☐ A ☒ B ☐ C

è composta da edifici limitrofi:

- edificio 9 ex deposito idrico con struttura a torre di 6 piani (identificati dalle lettere A-B-C-D-E-F), con un accesso al livello strada per il primo piano (A) e una scala esterna per accedere al secondo (B) da cui all'interno si innesta un corpo scala interno che raggiunge internamente tutti i rimanenti piani.

Le attività con presenza di personale si svolgono solo ai piani A e B, in particolare al piano A è presente un ufficio amministrativo aperto al personale ISS in giorni e orari prestabiliti e al piano B è svolta all'interno di n. 2 stanze attività di studio.

I piano C e D sono utilizzati come archivi e ai piani E e F sono presenti impianti di trattamento dell'acqua in disuso.

- edificio 14 immobile a pianta rettangolare che si sviluppa per otto piani (identificati dalle lettere A-B-C-D-E-F-G-H) i piani A e B sono seminterrati ed il piano C rappresenta il livello terra, il piano H è frutto di un rialzamento sulla terrazza ed occupa solo parte di quest'ultima.

Il collegamento verticale dal piano A al piano G dell'edificio è assicurato da un principale corpo scala interno, da una scala antincendio esterna e da due impianti elevatori, il piano H è invece raggiungibile tramite un corpo scala presente al piano G.

Al piano B è presente un sottopassaggio di collegamento con l'edificio 13, fino all'edificio principale.

L'ingresso principale è collocato al piano C, ulteriori ingressi sono rappresentati dal sottopassaggio presente al piano B e dagli ingressi ai vari piani possibili dalla scala antincendio esterna.


L'edificio 14 ospita all'interno la Biblioteca ISS che occupa tre livelli:

- al piano A si sviluppa un area magazzino librario che occupa tutta la superficie del piano, i libri sono conservati all'interno di varie scaffalature ancorate al pavimento ed all'interno di lunghe scaffalature compatte;

- al piano B cinque stanze sono utilizzate per la conservazione in scaffalature metalliche e compatte di : monografie dell'istituto, pubblicazioni, rapporti e documentazioni dell'OMS, pubblicazione degli Enti, atti ufficiali e documenti relativi al Diritto, sono precedute da anticamere in cui opera personale per la catalogazione dei libri.

- al piano C i libri sono conservati sul corridoio in scaffalature metalliche e all'interno delle stanze in librerie e vetrine in legno.

Sui restanti piani sono presenti attività di studio e ufficio amministrativo di varie UO.

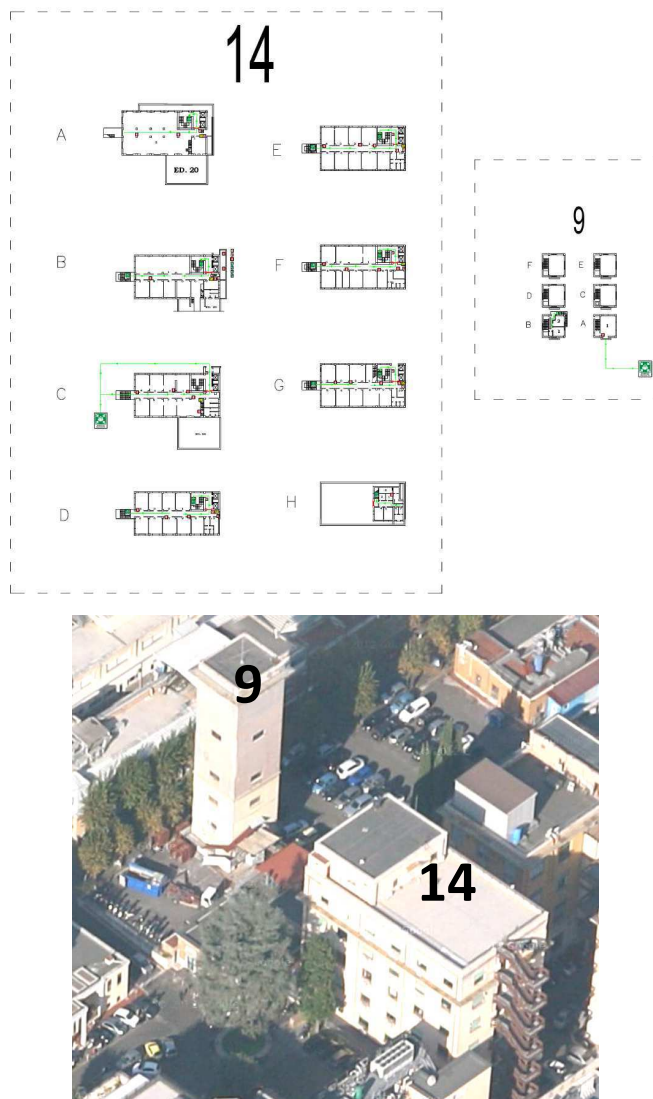

*Fig. 1 : Struttura Edificio 9-14*

In Tabella 1 si riassumano le principali caratteristiche da considerare in caso di emergenza nella struttura.

| Tab. 1 Caratteristiche struttura                    |       |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche                                     | Sì/No | Note motivazioni                                                                                |
| Presenza personale dopo le 20,00 o prima delle 7,30 | Sì    | Personale ISS che permane nella struttura oltre l'orario di lavoro                              |
| Presenza visitatori                                 | Sì    | Personale esterno ISS che accede alla biblioteca e si reca negli uffici amministrativi presenti |
| Presenza personale straniero                        | Sì    | Personale interno o esterno che si reca in Biblioteca                                           |
| Sostanze pericolose                                 | No    |                                                                                                 |

|                                                                                   |                                                                                                        |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <b>Piano Specifico di emergenza</b><br><b>Struttura</b> Edificio 9-14<br><b>RES</b> Eugenio Sorrentino | PS 1293<br>Data 22/10/2013<br>Pagina 8 di 16 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                  |    |  |
|------------------|----|--|
| Agenti biologici | No |  |
| Radioattivo      | No |  |

Oltre alle emergenze ragionevolmente prevedibili per tutto il comprensorio ISS quali incendio e terremoto; per la struttura oggetto del presente documento, in virtù delle attività svolte all'interno e della presenza di rischi specifici sono stati presi in considerazione i seguenti scenari emergenziali:

## **D INCENDIO**

### **SEZIONE IN FASE DI AGGIORNAMENTO**

## **E TERREMOTO**

### **SEZIONE IN FASE DI AGGIORNAMENTO**

## **F EVACUAZIONE**

### **SEZIONE IN FASE DI AGGIORNAMENTO**



## 1.2 COMPARTIMENTAZIONE STRUTTURA


### SEZIONE IN FASE DI AGGIORNAMENTO

### 1.3 INDIVIDUAZIONE PUNTO DI RACCOLTA

All'esterno della struttura sono identificati due punti di raccolta dove si dovranno radunare le persone in caso di evacuazione per l'appello o almeno per un riscontro visivo delle presenze.

Il punto di raccolta è individuato con il simbolo  (Figura)

(il punto di raccolta deve essere identificato con il luogo sicuro così come definito dal DM 10/3/98 "luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio")

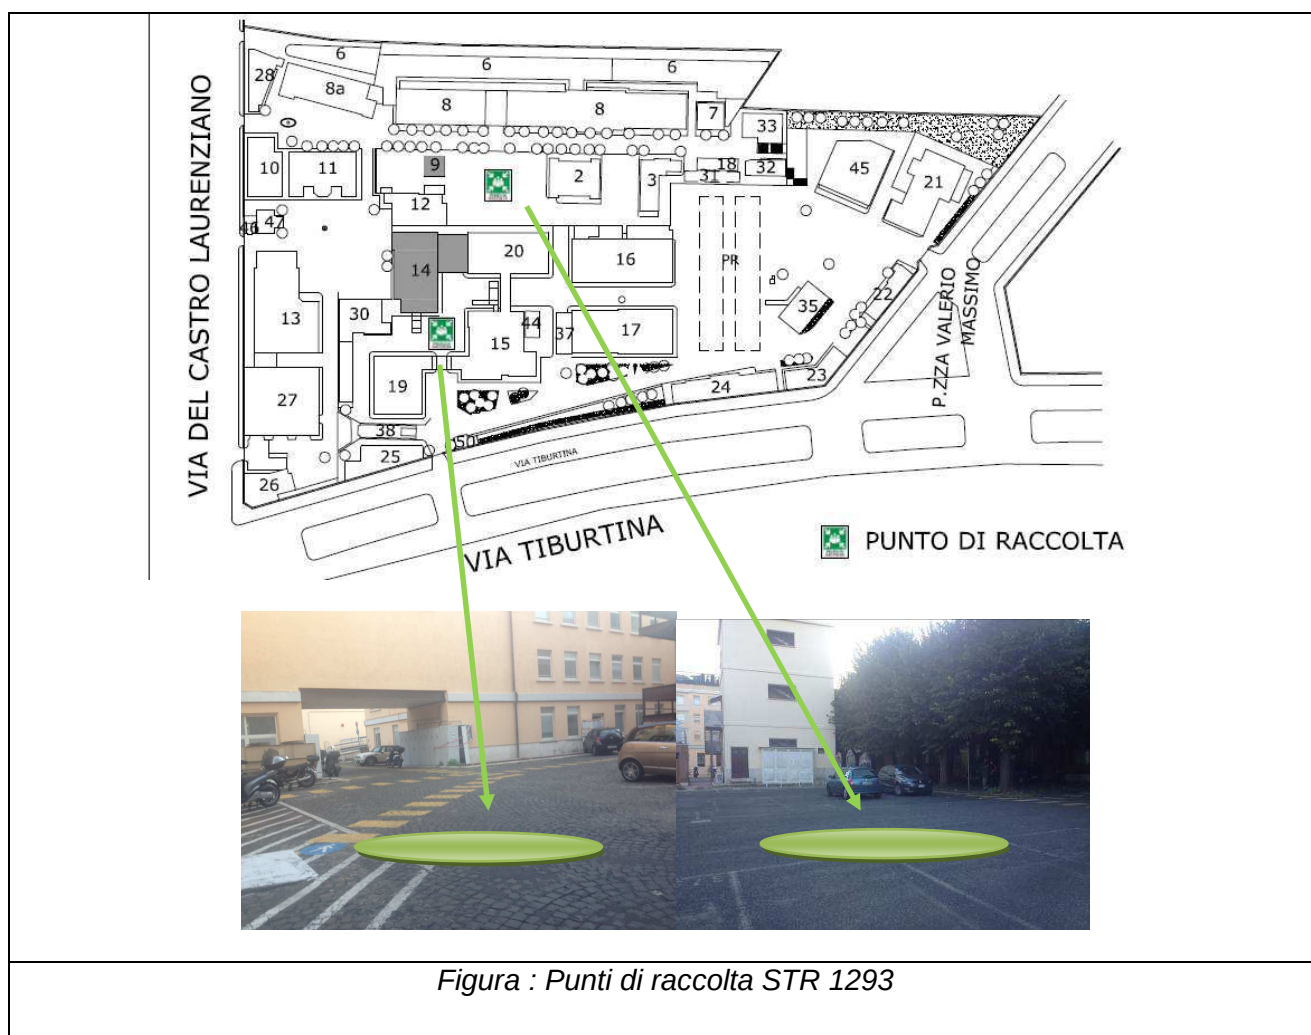

|                                                                                   |                                                                                                        |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <b>Piano Specifico di emergenza</b><br><b>Struttura</b> Edificio 9-14<br><b>RES</b> Eugenio Sorrentino | PS 1293<br>Data 22/10/2013<br>Pagina 10 di 16 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

## SCHEDA 2. PERSONALE PREPOSTO ALLA GESTIONE/PREVENZIONE EMERGENZA

### 2.1 RES – ADE - APS

Come da PEISS, per ogni struttura è individuato un **RES**, gli **ADE** Addetti alla Gestione delle Emergenze e **APS** Addetti al Primo Soccorso. La loro ubicazione all'interno della struttura è riportata nell'immagine sottostante, utile per una migliore individuazione ed un immediato contatto in caso di emergenza per la diramazione di un eventuale allarme.

| Compartimento | Planimetria | Nominativi Ade (A) APS<br>(P) entrambi (E) |  |
|---------------|-------------|--------------------------------------------|--|
|               |             |                                            |  |
|               |             |                                            |  |

**SEZIONE IN FASE DI AGGIORNAMENTO**

## 2.2 SCHEMA CHIAMATA SOCCORSI

| SCHEMA CHIAMATE SOCCORSI |                    |           |             |
|--------------------------|--------------------|-----------|-------------|
| Sigla                    | Nominativo         | Tel 1     | Tel 2       |
| SO                       | SALA OPERATIVA     | 4990 2440 | 4990 2441   |
| CE                       | Eugenio Sorrentino | 4990 6111 | 346 3904322 |
| RES                      | Eugenio Sorrentino | 4990 6111 | 346 3904322 |

## 2.3 INFORMAZIONI

Colui che rileva l'emergenza dirama l'allarme attraverso un **ADE**, o il **RES** della struttura altrimenti allerta telefonicamente la **SO**, cercando comunque di contattare successivamente un **ADE** o il **RES** per il loro arrivo sul luogo dell'emergenza.

Colui che rileva un'emergenza deve, quando ripristinata la situazione di normalità; riportare l'accaduto all'interno del modulo infortuni/incidenti disponibile sul sito Intranet del Servizio Prevenzione e Protezione.

Durante la chiamata alla **S.O.** è necessario riportare le seguenti informazioni :

- le proprie generalità e l'unità di appartenenza
- edificio/piano/stanza in cui si sta verificando l'evento
- descrivere la tipologia di emergenza (es. incendio, infortunio, malore, contaminazione radioattiva, chimica, biologica ecc.)
- il numero di persone coinvolte
- precisare che non sono presenti persone ferite e/o colpite da malore e/o investite da contaminazione radioattiva/chimica/biologica
- informare che sono presenti persone ferite e/o colpite da malore e/o investite da contaminazione radioattiva/chimica/biologica

|                                                                                   |                                                                                                        |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <b>Piano Specifico di emergenza</b><br><b>Struttura</b> Edificio 9-14<br><b>RES</b> Eugenio Sorrentino | PS 1293<br>Data 22/10/2013<br>Pagina 12 di 16 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

- avvertire della presenza sul posto di **ADE** e/o **RES** di struttura

La **SO** che riceve la telefonata prenderà nota su apposito registro e provvederà ad avvertire nell'ordine seguente le figure sotto indicate:

- Capo Squadra dell'area ISS in cui si sta verificando l'emergenza **CS**;
- Coordinatore delle emergenze **CE**;
- Sorvegliante in servizio.

Saranno intraprese le azioni ì necessarie per il ripristino della situazione di normalità.

### SCHEDA 3. NORME COMPORTAMENTALI

#### 3.1 PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Durante l'emergenza il personale non addetto deve seguire le indicazioni contenute nel PEISS e schematicamente riportate sotto.

I compiti del personale addetto sono contenute nel piano di emergenza parte generale.

| IN<br>CASO<br>DI | COSA FARE                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMERGENZA        | Mantenere la calma e, per quanto possibile, non farsi prendere dal panico                                                                                   |
|                  | Intraprendere le azioni di segnalazione dell'emergenza previste dallo schema chiamata soccorsi.                                                             |
|                  | Rispettare le disposizioni impartite da <b>ADE, RES, ASE, CE.</b>                                                                                           |
|                  | Non riprendere assolutamente l'attività lavorativa senza autorizzazione del <b>RES</b> o <b>CE.</b>                                                         |
| EVACUAZIONE      | Avviarsi senza correre verso l'uscita di emergenza più vicina come da planimetria, seguendo le eventuali indicazioni fornite dagli <b>ADE</b> o <b>ASE.</b> |
|                  | In caso di incendio, non usare gli ascensori.                                                                                                               |
|                  | Raggiungere il punto di raccolta esterno.                                                                                                                   |

### 3.2 PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DELLE EMERGENZE

Come previsto dal PEISS, il **RES** attraverso gli **ADE** deve effettuare la sorveglianza dei presidi antincendio e attraverso gli **APS** la sorveglianza della cassetta di primo soccorso, presenti all'interno della propria struttura.

Per ogni struttura il **RES**, in accordo con il **CE** deve effettuare le esercitazioni periodiche.

Ogni lavoratore afferente alla STR ha il compito di vigilare sull'osservanza e attuazione delle misure di prevenzione in materia antincendio previste dalla GSSL.

[illegible]

## ALLEGATI . MISURE DI EMERGENZA PER TIPOLOGIE DI EVENTO

In caso di emergenza, dovranno essere seguite le indicazioni riportate negli Allegati; copie dovranno essere affisse in vari punti della struttura e portati a conoscenza di tutti i suoi occupanti.

Per tutti i luoghi di lavoro con rischi specifici (Laboratorio chimico, biologico, strumentale, irraggiatore, locale tecnico ecc.) è individuata una persona di riferimento che in caso di emergenza fornisce agli addetti alla gestione dell'emergenza le prime indicazioni (es. processi e attività svolte all'interno modalità di utilizzo e conservazione di sostanze pericolose e agenti biologici ecc.) per una tempestiva gestione dell'emergenza stessa.

Nella tabella 7 è (sarà) riportato il nominativo delle persone di riferimento per ogni luogo di lavoro con rischi specifici. **SEZIONE IN FASE DI AGGIORNAMENTO**

| Tabella 7– Luoghi con rischi specifici |       |        |           |                          |
|----------------------------------------|-------|--------|-----------|--------------------------|
| Edificio                               | Piano | Stanza | tipologia | Personale di riferimento |



# INDICAZIONI PER IL PERSONALE IN CASO DI EMERGENZA



## COMUNICAZIONE DELL'EMERGENZA

Colui che rileva l'emergenza dirama l'allarme attraverso un **ADE**, o il **RES** della struttura altrimenti allerta telefonicamente la **SO**, cercando comunque di contattare successivamente un **ADE** o il **RES** per il loro arrivo sul luogo dell'emergenza.

Durante la chiamata alla **s.o.** : **tel. 4990 - 2440 - 2441**

è necessario riportare le seguenti informazioni :

- le proprie generalità e l'unità di appartenenza
- il numero della stanza in cui si sta verificando l'evento
- il piano in cui è ubicata la stanza
- nel caso di strutture costituite da più edifici riportare il numero dell'edificio
- descrivere la tipologia di emergenza (es. incendio, infortunio, malore, contaminazione radioattiva, chimica, biologica ecc.)
- il numero di persone coinvolte
- precisare che non sono presenti persone ferite e/o colpite da malore e/o investite da contaminazione radioattiva/chimica/biologica
- informare che sono presenti persone ferite e/o colpite da malore e/o investite da contaminazione radioattiva/chimica/

## IN CASO DI INCENDIO



Informare ADE e ASE di eventuali persone presenti in laboratori camere fredde o calde e camere oscure

Allontanarsi dai locali della struttura

**Non usare gli ascensori**

**Non aprire porte calde**

## IN CASO DI TERREMOTO

### NON PRECIPITARSI ALL'ESTERNO

Collocarsi in vicinanza dei punti più solidi della struttura

oppure ripararsi sotto un solido tavolo e aspettare la fine delle scosse

Tenersi lontano da tutto ciò che può cadere addosso

Se si deve abbandonare la struttura, attendere la fine delle scosse

Nell'allontanarsi dalla struttura muoversi con prudenza, procedere tenendosi contro i muri, saggiare pavimenti, scale e pianerottoli poggiando prima il piede

**Non usare gli ascensori**

**Non usare accendini o fiamme libere per la possibile presenza di fughe di gas**

## IN CASO DI EVACUAZIONE



I lavoratori sono tenuti a seguire le indicazioni impartite dal personale addetto.

**TUTTI devono abbandonare il proprio posto di lavoro recarsi ordinatamente all'esterno della struttura presso il PUNTO DI RACCOLTA SICURO**

**ATTENZIONE**

Seguire le indicazioni impartite dal personale addetto





# INDICAZIONI PER IL PERSONALE IN CASO DI EMERGENZA



## COMUNICAZIONE DELL'EMERGENZA

Colui che rileva l'emergenza dirama l'allarme attraverso un ADE, o il RES della struttura altrimenti allerta telefonicamente la SO, cercando comunque di contattare successivamente un ADE o il RES per il loro arrivo sul luogo dell'emergenza.

Sala Operativa da **Fisso 2440-2441**

**Mobile 064990 2440 - 2441**

In caso di chiamata è necessario riportare le seguenti informazioni :

- le proprie generalità e l'unità di appartenenza
- il numero della stanza in cui si sta verificando l'evento
- il piano in cui è ubicata la stanza
- nel caso di strutture costituite da più edifici riportare il numero dell'edificio
- descrivere la tipologia di emergenza (es. incendio, infortunio, malore, contaminazione radioattiva, chimica, biologica ecc.)
- il numero di persone coinvolte
- precisare che non sono presenti persone ferite e/o colpite da malore e/o investite da contaminazione radioattiva/chimica/biologica
- informare che sono presenti persone ferite e/o colpite da malore e/o investite da contaminazione radioattiva/chimica/biologica
- avvertire della presenza sul posto di **ADE** e/o **RES** di struttura



## IN CASO DI EMERGENZA CON AGENTI BIOLOGICI

Limitare l'estendersi della zona contaminata o limitare l'introduzione nel corpo dell'agente e/o liquido biologico

Se possibile rimuovere la contaminazione

Porre attenzione all'eventuale presenza di tagli e/o ferite

*Attenersi alle indicazioni del Manuale Biologico sul sito del SPP*



## IN CASO DI EMERGENZA CON AGENTI CHIMICI

Attenersi alla Scheda di Sicurezza dell'agente chimico

Sezione 4 Misure di pronto soccorso

Sezione 5 Misure antincendio

Sezione 6 Misure in caso di fuoriuscita accidentale e di dispersione

*Ogni agente ha caratteristiche diverse e la scheda di sicurezza indica anche le cose da non fare*



## IN CASO DI EMERGENZA CON SOSTANZE RADIOATTIVE

Porre attenzione all'eventuale presenza di tagli e/o ferite



Evitare il contatto del materiale radioattivo con le mucose

Allontanarsi dalla zona investita dalla contaminazione

*Attenersi alle indicazioni del Manuale di Radioprotezione sul sito del SPP*

**ATTENZIONE**


Seguire le indicazioni impartite dal personale addetto

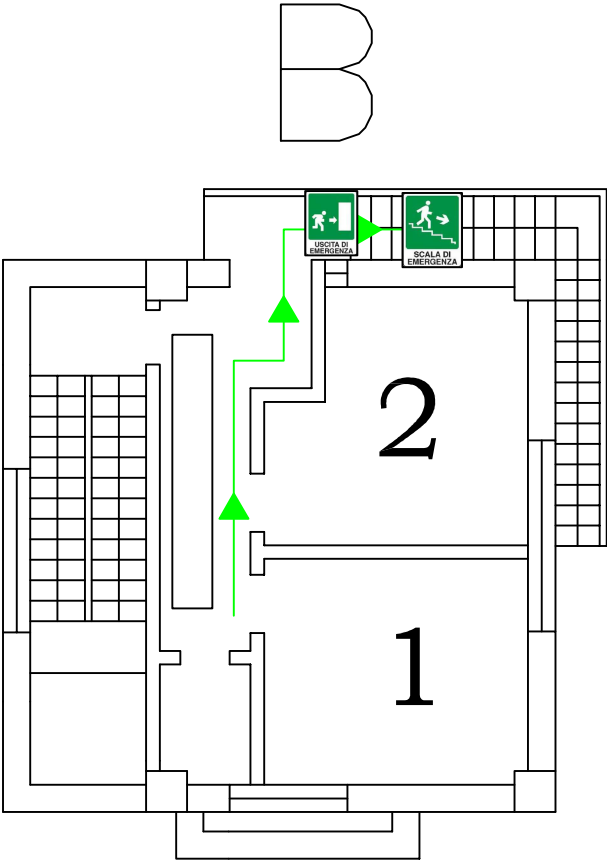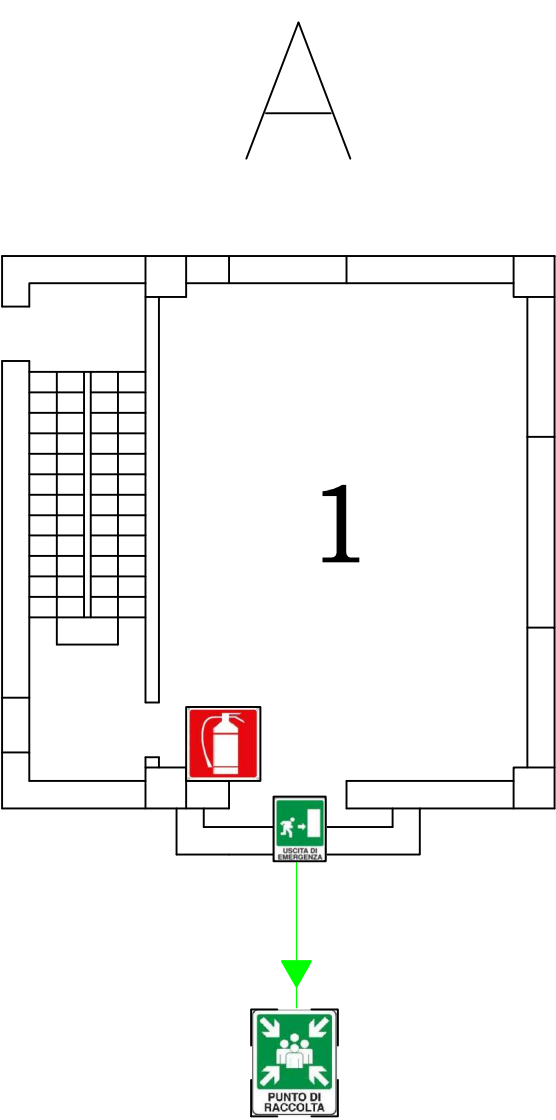

-  Idrante
-  Pulsante allarme
-  Estintore
-  Quadro elettrico
-  Cassetta PS
-  Uscita di sicurezza
-  Punto di raccolta
-  Via di fuga verticale
-  Porte rei
-  Via di fuga orizzontale

|                              |          |       |                                                                                 |
|------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Istituto Superiore di Sanità |          |       |  |
| Planimetria di emergenza     |          |       |                                                                                 |
| AREA                         | EDIFICIO | PIANO | SCALA                                                                           |
| B                            | 14       | A     |                                                                                 |


|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Chiamata Soccorsi         |                    |
| Sala Operativa tel fisso  | 2440/2441          |
| Sala Operativa tel mobile | 064990 2440/2441   |
| RES                       | Eugenio Sorrentino |

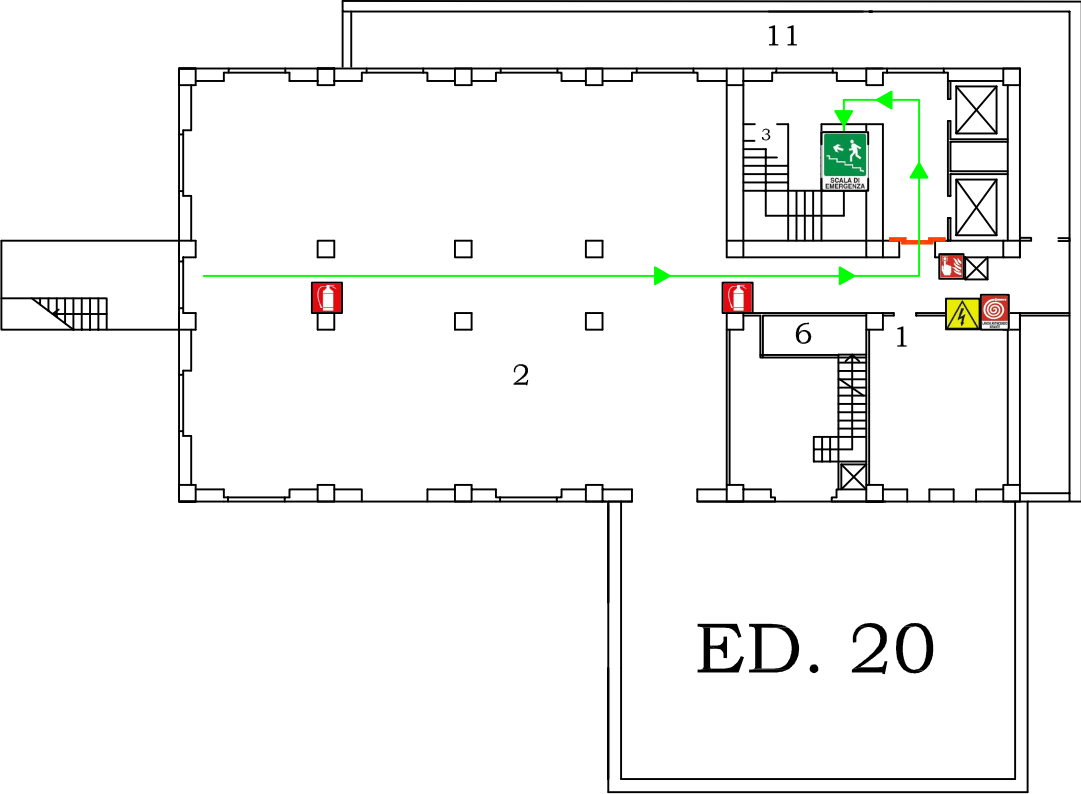


-  Idrante
-  Pulsante allarme
-  Estintore
-  Quadro elettrico
-  Cassetta PS
-  Uscita di sicurezza
-  Punto di raccolta
-  Via di fuga verticale
-  Porte rei
-  Via di fuga orizzontale

| Istituto Superiore di Sanità                                                                 |          |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| <div>  </div> |          |       |       |
| Planimetria di emergenza                                                                     |          |       |       |
| AREA                                                                                         | EDIFICIO | PIANO | SCALA |
| B                                                                                            | 14       | B     |       |

| Chiamata Soccorsi         |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Sala Operativa tel fisso  | 2440/2441          |
| Sala Operativa tel mobile | 064990 2440/2441   |
| RES                       | Eugenio Sorrentino |

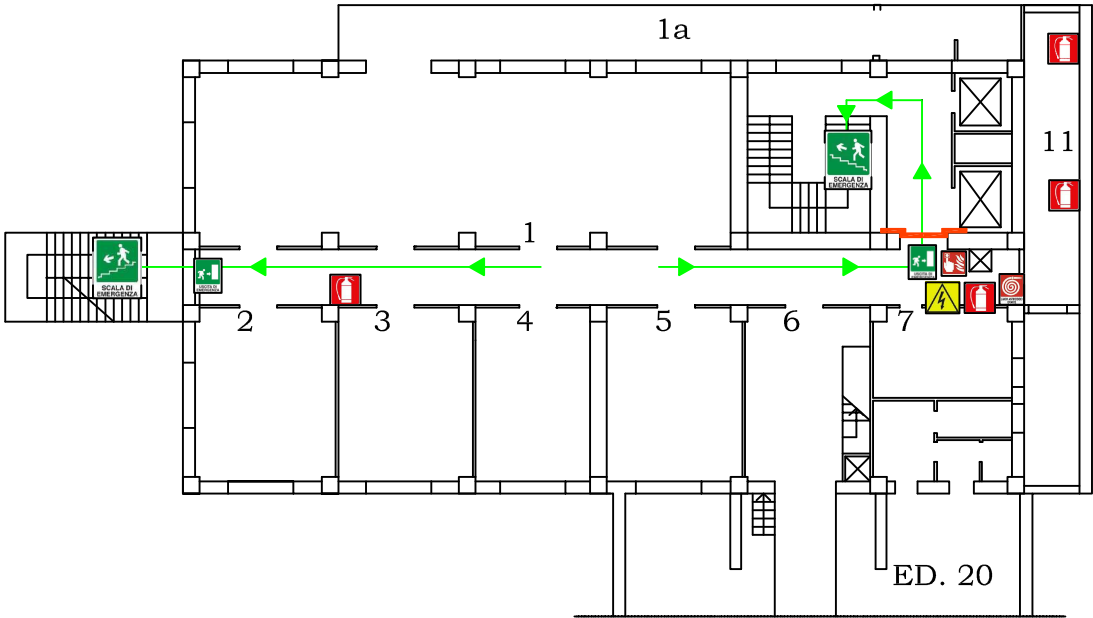


-  Idrante
-  Pulsante allarme
-  Estintore
-  Quadro elettrico
-  Cassetta PS
-  Uscita di sicurezza
-  Punto di raccolta
-  Via di fuga verticale
-  Porte rei
-  Via di fuga orizzontale

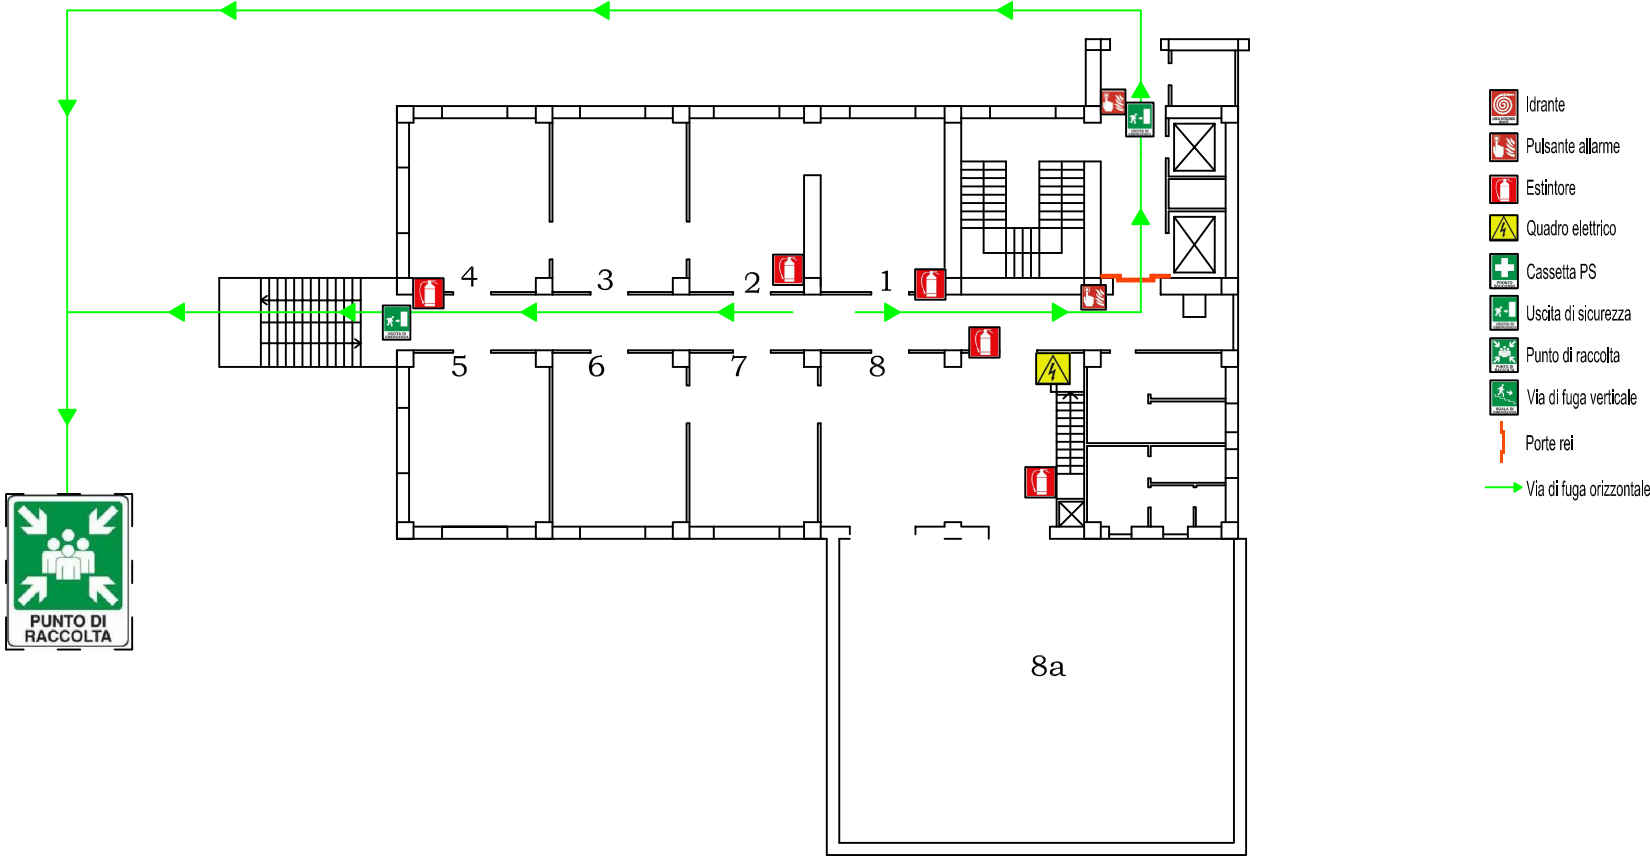


| Istituto Superiore di Sanità                                                                 |          |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| <div>  </div> |          |       |       |
| Planimetria di emergenza                                                                     |          |       |       |
| AREA                                                                                         | EDIFICIO | PIANO | SCALA |
| B                                                                                            | 14       | D     |       |


| Chiamata Soccorsi         |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Sala Operativa tel fisso  | 2440/2441          |
| Sala Operativa tel mobile | 064990 2440/2441   |
| RES                       | Eugenio Sorrentino |

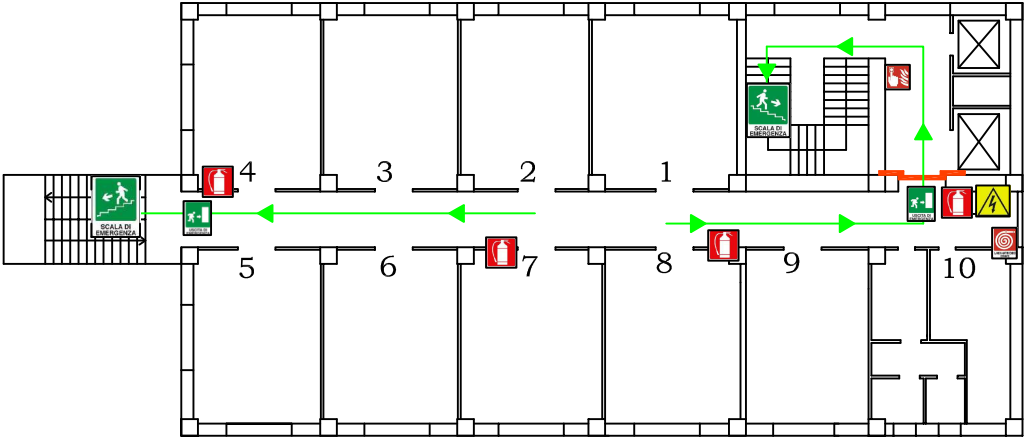

-  Idrante
-  Pulsante allarme
-  Estintore
-  Quadro elettrico
-  Cassetta PS
-  Uscita di sicurezza
-  Punto di raccolta
-  Via di fuga verticale
-  Porte rei
-  Via di fuga orizzontale

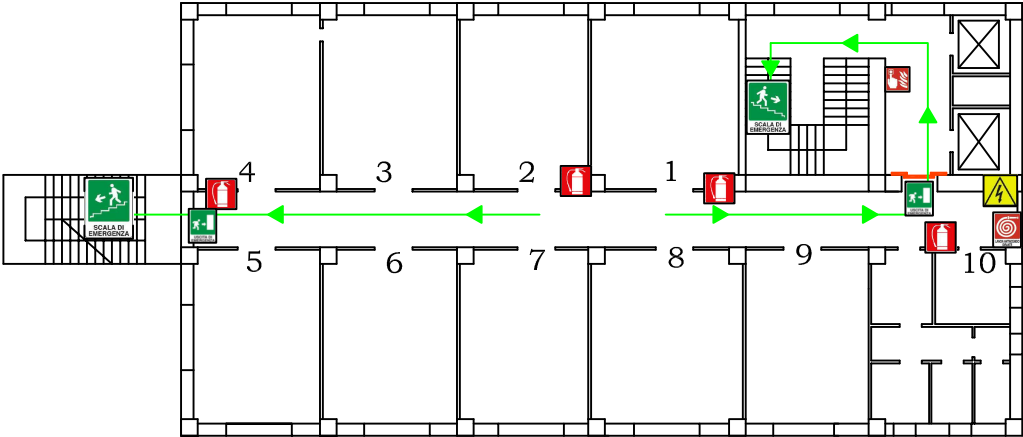

-  Idrante
-  Pulsante allarme
-  Estintore
-  Quadro elettrico
-  Cassetta PS
-  Uscita di sicurezza
-  Punto di raccolta
-  Via di fuga verticale
-  Porte rei
-  Via di fuga orizzontale

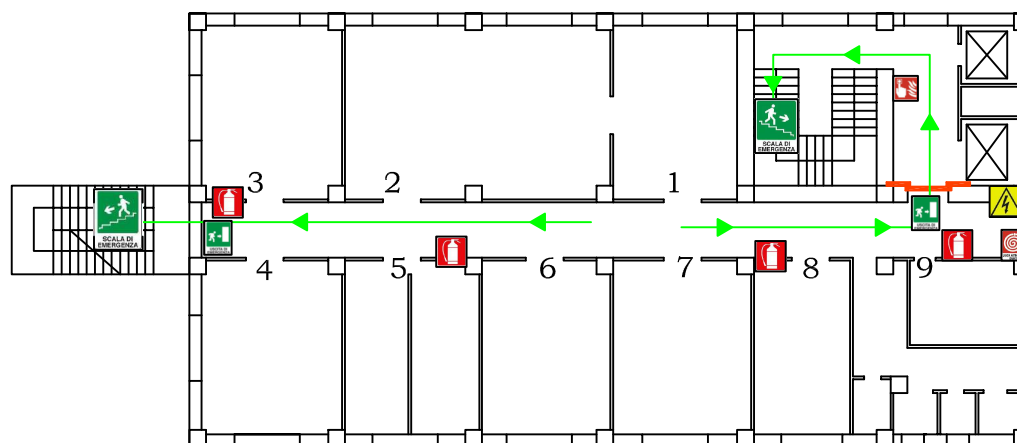


-  Idrante
-  Pulsante allarme
-  Estintore
-  Quadro elettrico
-  Cassetta PS
-  Uscita di sicurezza
-  Punto di raccolta
-  Via di fuga verticale
-  Porte rei
-  Via di fuga orizzontale




|                              |          |       |                                                                                 |
|------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Istituto Superiore di Sanità |          |       |  |
| Planimetria di emergenza     |          |       |                                                                                 |
| AREA                         | EDIFICIO | PIANO | SCALA                                                                           |
| B                            | 14       | G     |                                                                                 |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Chiamata Soccorsi         |                    |
| Sala Operativa tel fisso  | 2440/2441          |
| Sala Operativa tel mobile | 064990 2440/2441   |
| RES                       | Eugenio Sorrentino |

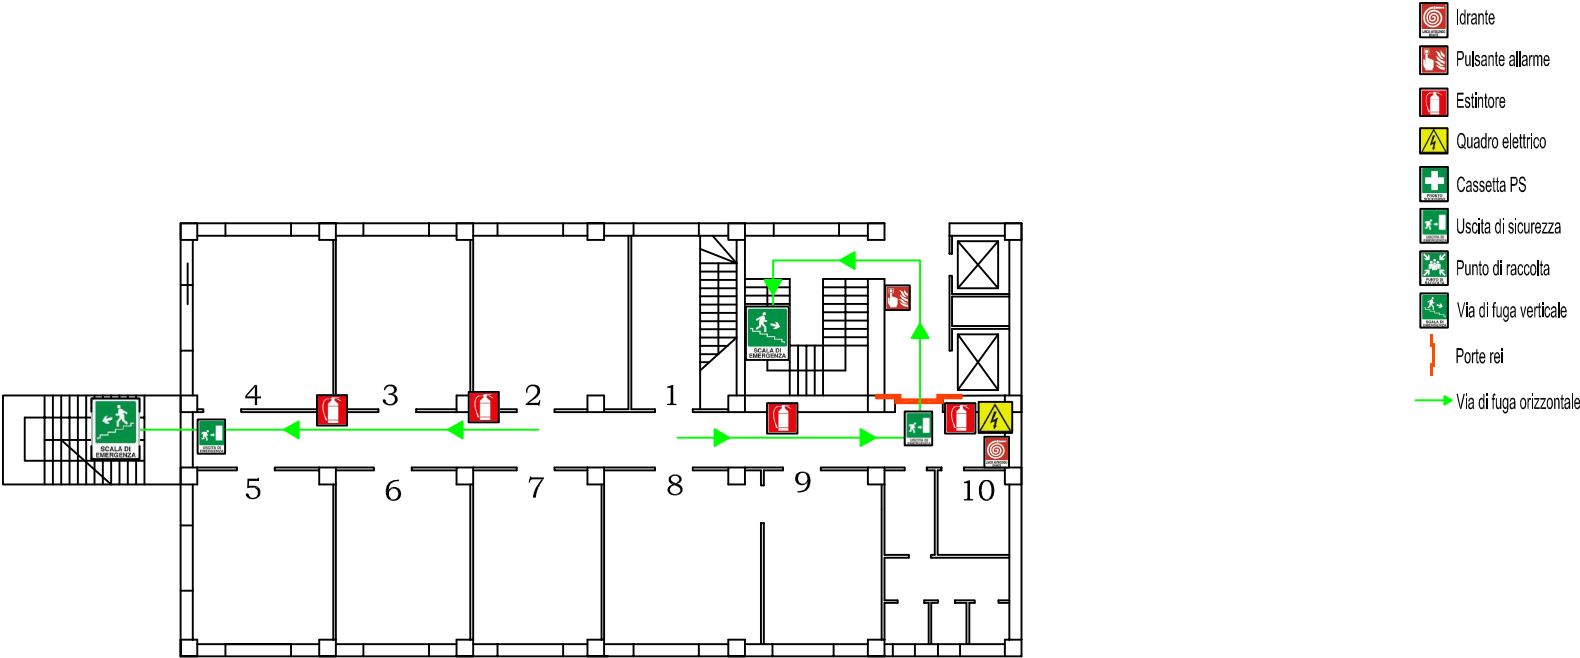

|                              |          |       |                                                                                 |
|------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Istituto Superiore di Sanità |          |       |  |
| Planimetria di emergenza     |          |       |                                                                                 |
| AREA                         | EDIFICIO | PIANO | SCALA                                                                           |
| B                            | 14       | H     |                                                                                 |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Chiamata Soccorsi         |                    |
| Sala Operativa tel fisso  | 2440/2441          |
| Sala Operativa tel mobile | 064990 2440/2441   |
| RES                       | Eugenio Sorrentino |

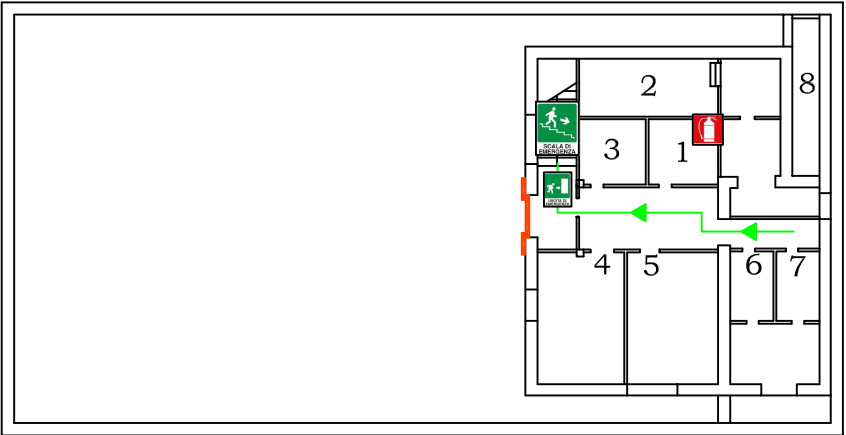

-  Idrante
-  Pulsante allarme
-  Estintore
-  Quadro elettrico
-  Cassetta PS
-  Uscita di sicurezza
-  Punto di raccolta
-  Via di fuga verticale
-  Porte rei
-  Via di fuga orizzontale